


Схема теплосетей котельной №2

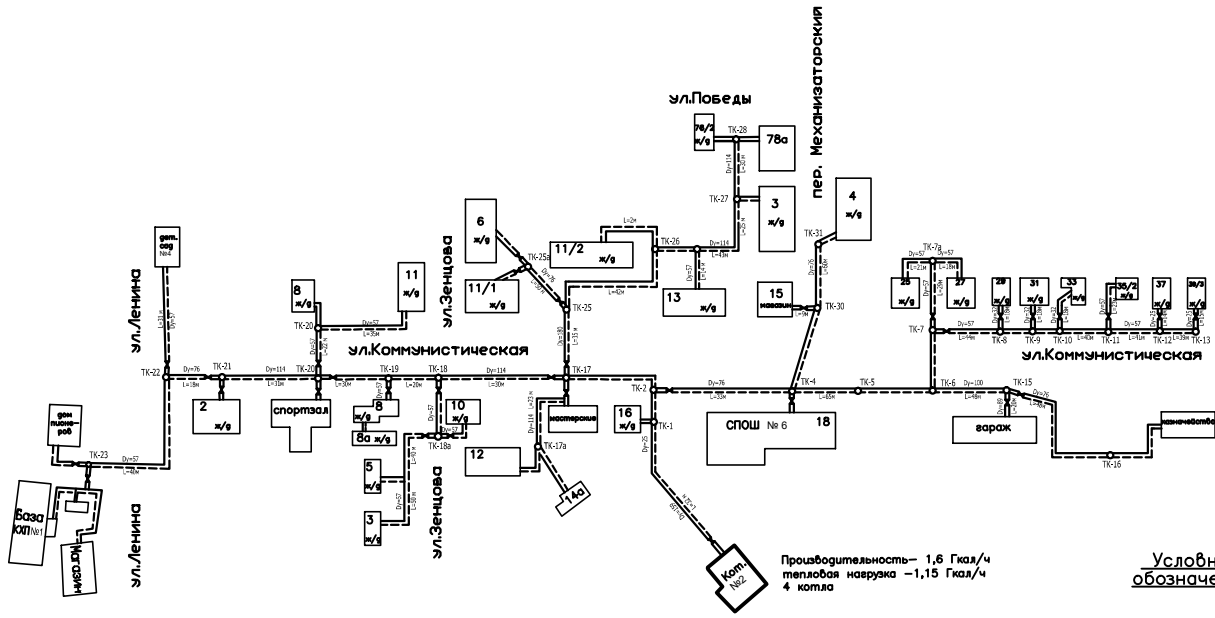

Производительность — 1,6 Гкал/ч
тепловая нагрузка — 1,15 Гкал/ч
4 котла

Условные
обозначения

- подающая тепловая сеть
- - - обратная тепловая сеть
- ⋈ вентиль запорный
- ТК тепловая камера

						010100031013000006_115527-2013 СБ		
						Генеральная схема теплоснабжения городского поселения город Дудинский Красноярского края		
						района Дудинский район Республики Красноярский край		
Изм.	Содерж.	Авт.	Виз.	Дата		Нормативные тепловые сети		
Исх.	Исх.	Исх.	Исх.	Исх.		П		
Исх.	Исх.	Исх.	Исх.	Исх.		План сетей тепловых сетей №2		
Исх.	Исх.	Исх.	Исх.	Исх.		ООО «СТРОЙПРОЕКТ»		