


Чапаево

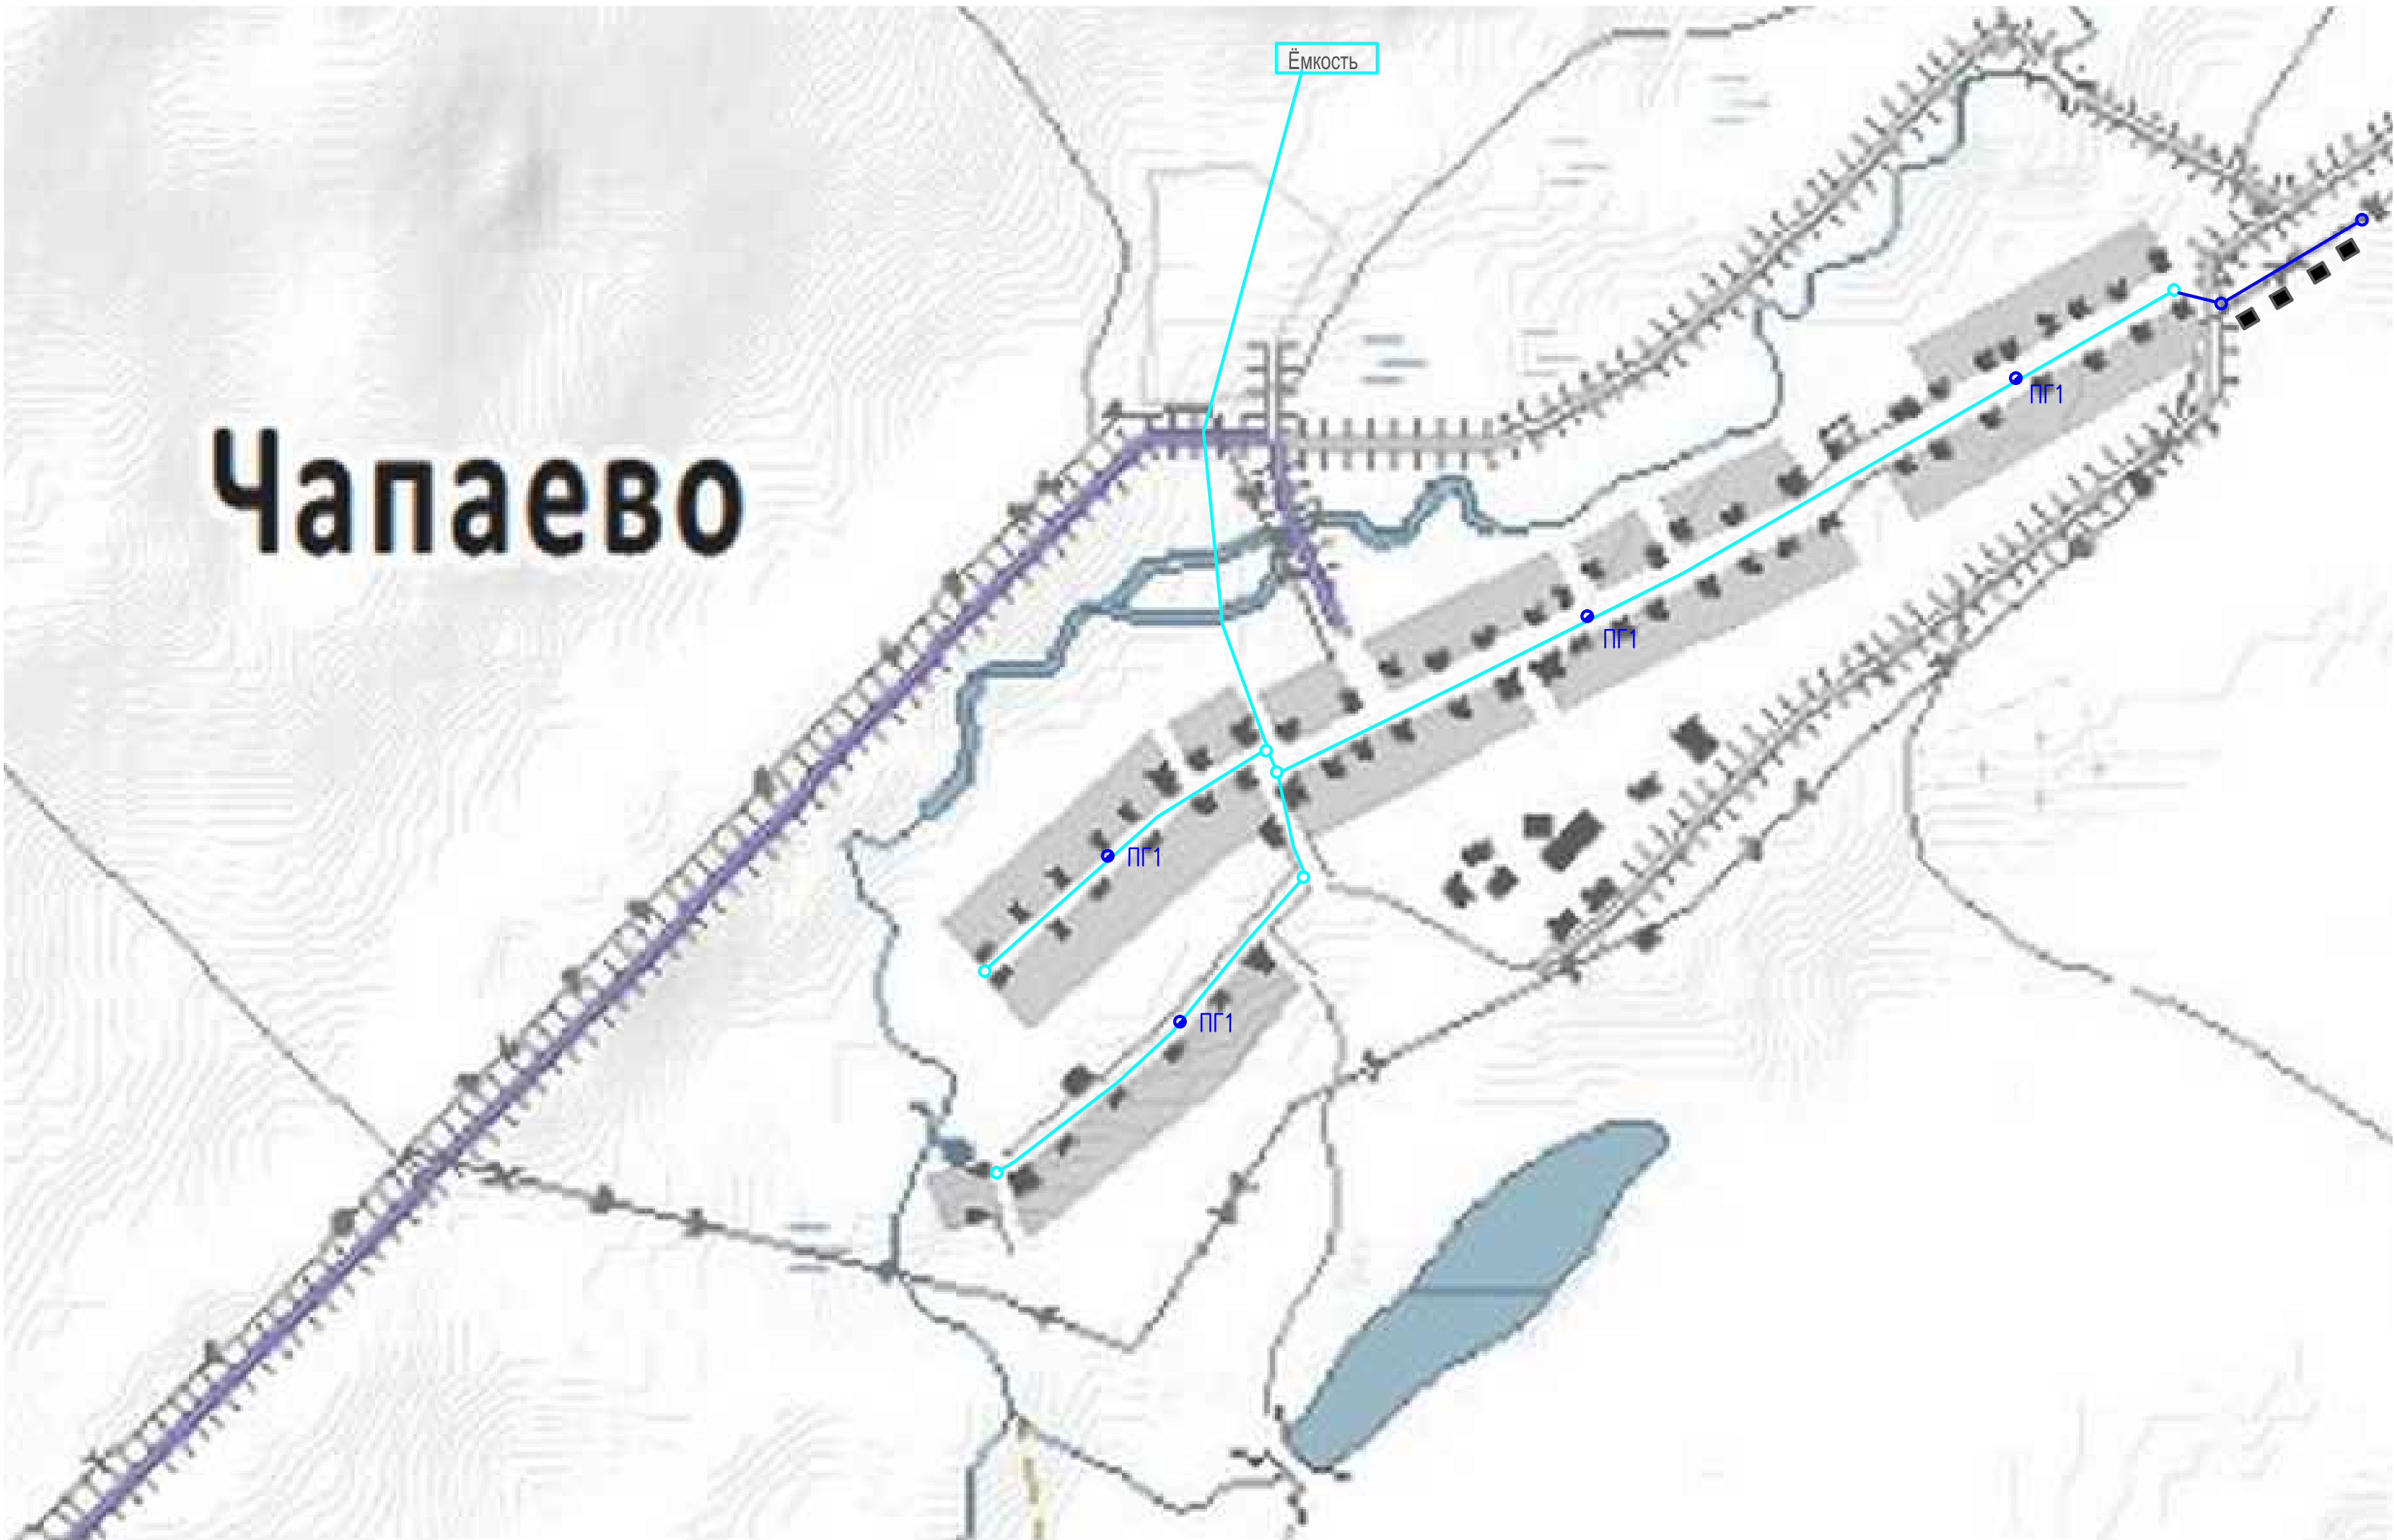

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- В

В1

• ВК

• ВК1

• ПК1

⊖ Скв.

⊗ ВБР

⊗ ВБР
- водопровод хозяйственно–питьевой существующий

– водопровод хозяйственно–питьевой проектируемый Ду=100

– колодец водопровода В

– колодец водопровода В1

– пожарный гидрант проектируемый

– водозаборная скважина

– существующая Башня Рожновского

– проектируемая Башня Рожновского

						15-П- СВ			
						Генеральная схема водоснабжения СП Кидрячевский сельсовет муниципального района Давлекановский район РБ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
						Сети водоснабжения с. Чапаево СП Кидрячевский сельсовет муниципального района Давлекановский район РБ	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Перунов						П	1	1
Проверил	Кириллов					Существующая и перспективная схема водопроводных сетей	ООО "ТандемПроект"		
Н.контр.	Петрова								
ГИП	Кириллов								
Директор	Сегов								